

## Для логов без событий пропадания питания логгера

Refrigerator logger

Интервал логгирования, мин

1

## Напряжение сети, В

219 222 224 215 212 215 219 219 214 218 217 218 215 211 215 215 215 215 221 218 219 226 229 217 218 222 216 213 212 215

## Ток нагрузки, А

0,54 0,58 0,56 0,5 0,46 0,48 0,47 0,46 0,47 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,46 0,45 0,46 0,45 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

## Температурный датчик 0, град.С

-3,3 -6,9 -10 -12,3 -14,1 -15,5 -16,6 -17,4 -18 -18,5 -18,9 -19,2 -19,5 -19,7 -19,9 -20,1 -20,3 -20,3 -20,5 -20,6 -20,7 -20,8 -20,9 -21,1 -21,1 -21,2 -21,3 -21,3 -21,4 -21,4

## Температурный датчик 1, град.С


17,1 14,8 12,7 11,1 9,9 9 8,2 7,6 7,1 6,7 6,4 6,1 5,9 5,7 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5 4,9 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6


## Температурный датчик 2, град.С



15,7 14,1 12,7 11,5 10,5 9,6 8,8 8,2 7,6 7,2 6,8 6,5 6,1 5,9 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3

## Температурный датчик 3, град.С

21,5 22,4 25,2 27,9 29,5 30,3 30,9 31,3 31,6 31,7 32 32,1 32,2 32,3 32,4 32,5 32,6 32,6 32,6 32,1 31 29,6 28,5 27,5 26,6 25,9 25,3 24,7 24,3 23,8

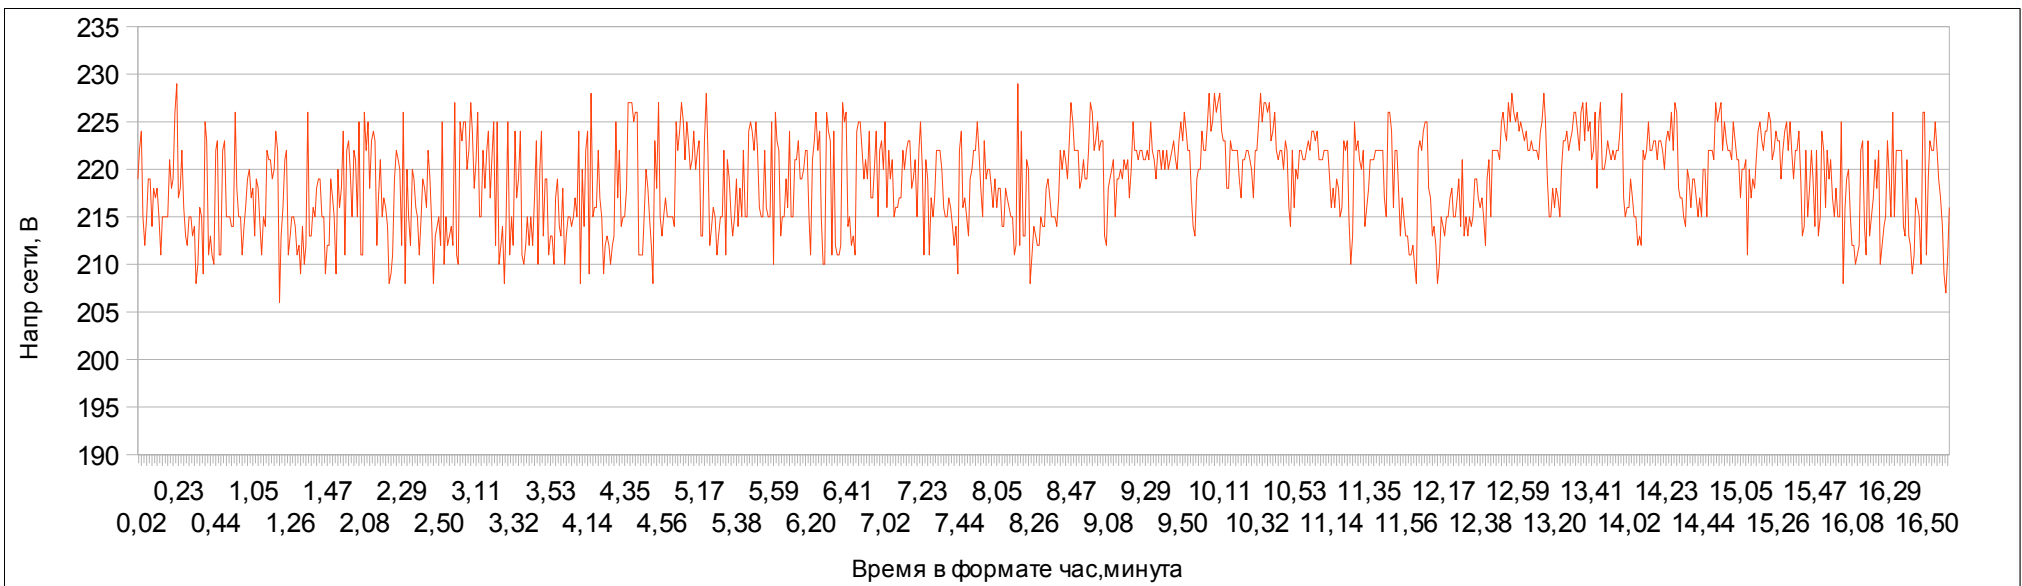

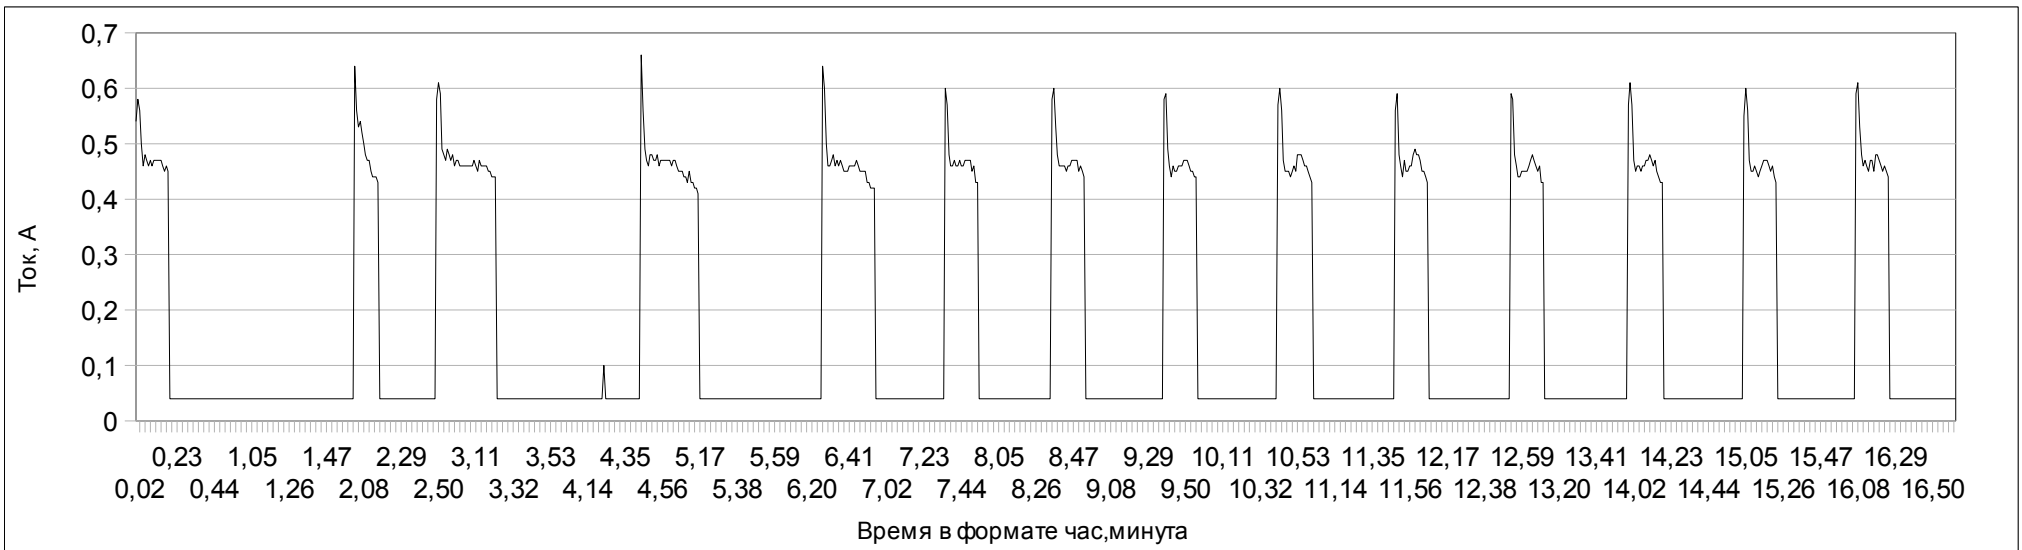

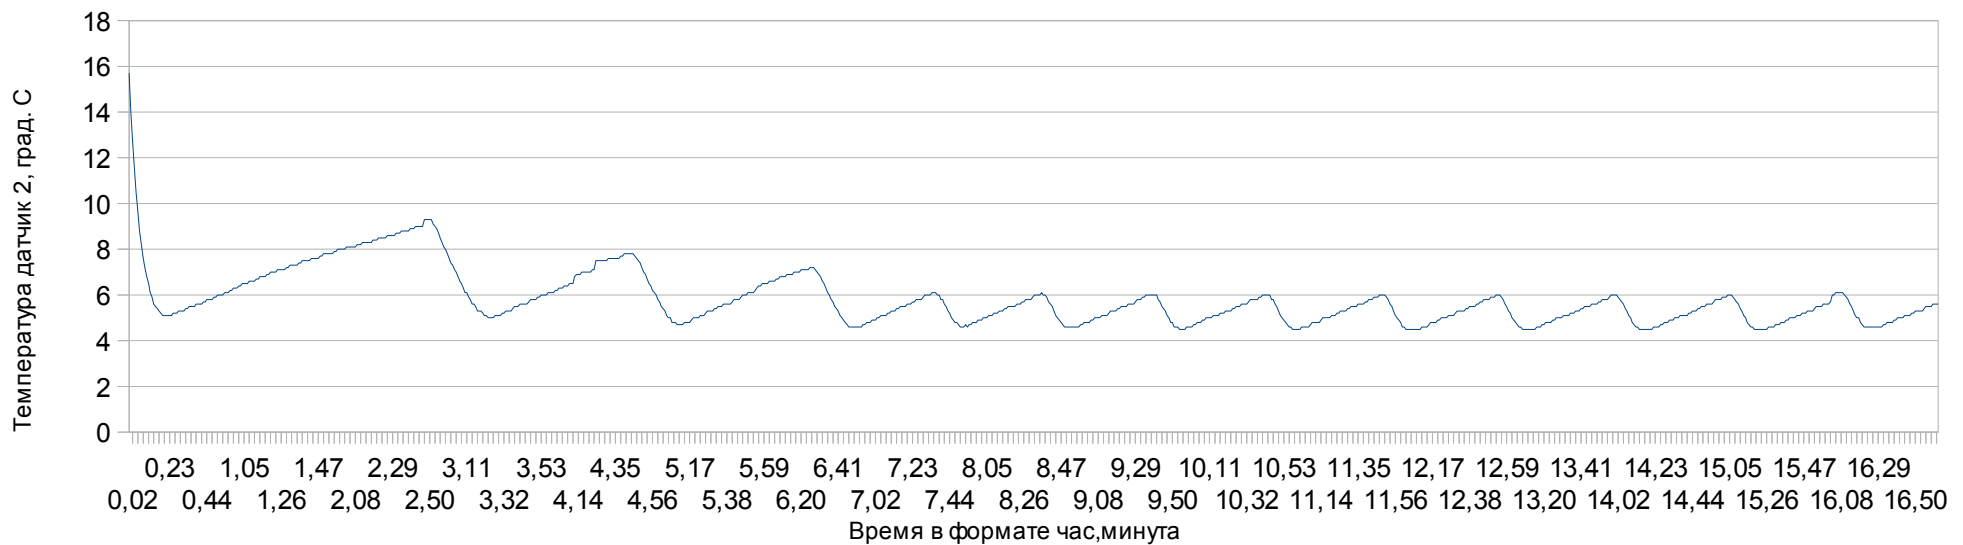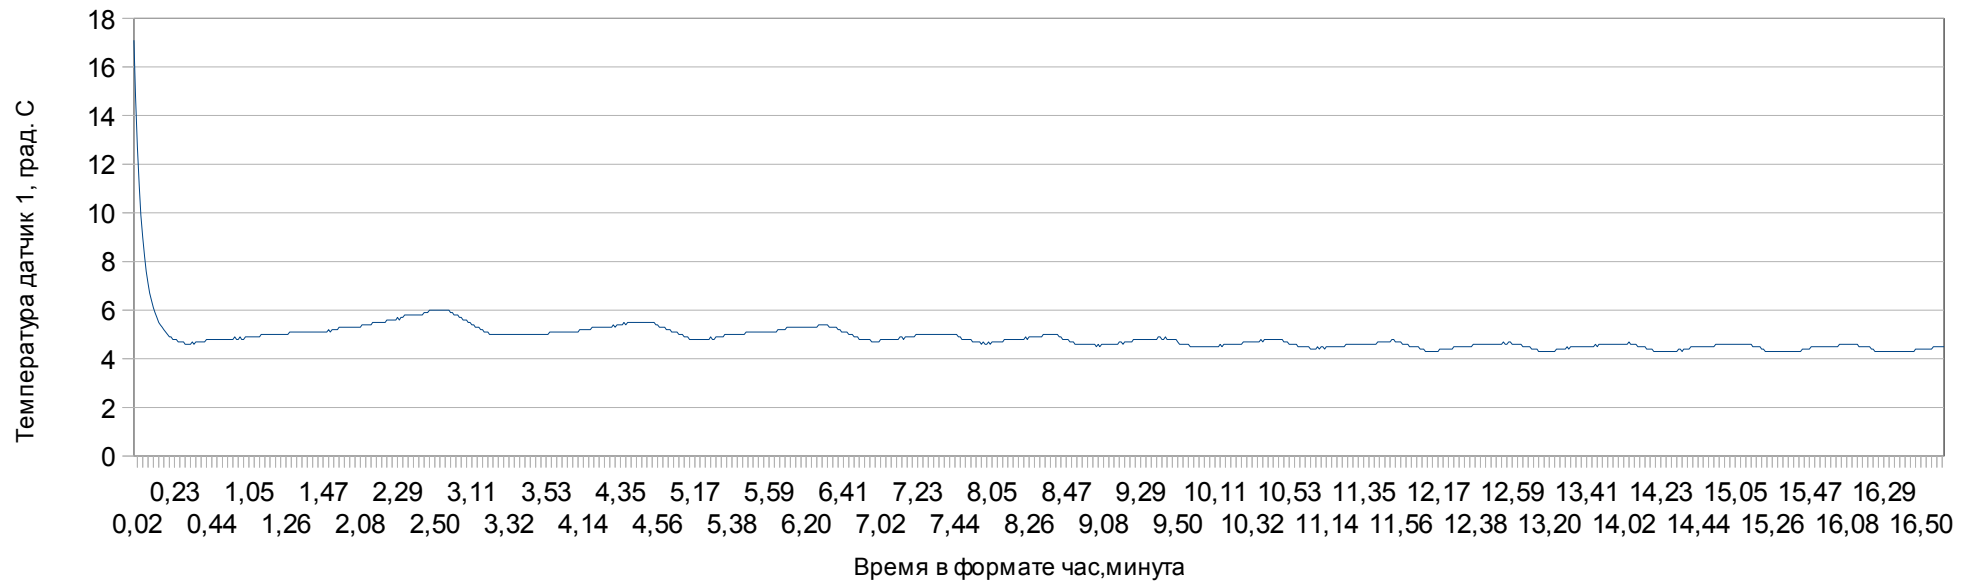

# Лист1

